

**東芝住宅用火災警報器
取扱説明書** 保証書付


対象機種	TKRL-10N (移報接点なし) TKRL-10N(B) (移報接点なし、ライトブラウン) TKRL-10NS (移報接点付)
------	--

なるる

住宅用火災警報器 <音声タイプ>

煙式 電池10年タイプ
音声警報機能付

交換時期メッセージ機能付

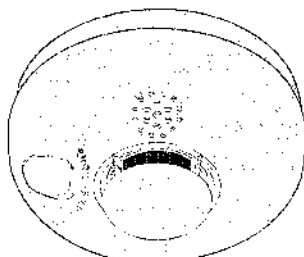

このたびは東芝住宅用火災警報器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お求めの住宅用火災警報器を正しくご使用していただくために、ご使用前に「取扱説明書」および「保証書の表示」をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保管してください。

販売店(工事店) 様へ、工事が終了しましたら、保証書内に必要事項をご記入の上、必ずお届換へお返しください。

※リ、リ線

東芝住宅用火災警報器保証書

形名	TKRL-10N/TKRL-10N(B)/TKRL-10NS				
★お名前	ふりがな 様				
★お客様	〒□□□-□□□□				
★保証期間	市外	市内	番	号	呼
★ご購入店	1 年 ★お買い上げ日 □□年□□月□□日から				
★販売店	住所・店名 電話				

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

東芝ライテック株式会社

住宅空間システム部 住宅機器商品担当

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 TEL 044-331-7555

(60904)C

1. ご使用前に

- この商品は消防法の規格に基づく各種の試験に合格した国家検定合格品です。(「自動火災報知設備」には代用できません。)
- お取り付けいただいた部屋や廊下などの部分的な警戒になりますので、万一の火災に対してより効果を発揮させるためには、必要に応じて複数の場所にお取り付けいただくことをおすすめします。
- 商品正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書にはいろいろな注意事項を記載しています。以下の注意表示をよく理解してから本文をお読みください。

警告

取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が死または重傷を負うか、警報機能の一部に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。

注意

取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が傷害を負うか、物的損害が発生する危険な状態が生じる可能性がある場合、または警報機能の一部に悪影響を及ぼす可能性がある場合。



「一般的な注意」事項を示す場合。



「一般的な禁止」事項を示す場合。



「一般的な指示」事項を示す場合。

2. ご使用上の注意

この商品は、火災で発生する煙を感じ知して警報する住宅用火災警報器で、消火装置や火災を防止する機器ではありません。火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

警告

日頃、人のいない部屋に設置する場合は警報が聞こえることを確認すること。また、次のような場合は警報に気づかないことがあるため注意する。

- ・薬の服用後または飲酒後に就寝した場合
- ・就寝時などに、隠れた部屋の警報器が作動した場合
- ・交通、ステレオ、ラジオ、エアコンなどの騒音が大きい場合



次のような火災では作動しないことがあります。

- ・火のまわりの早い火災
- ・煙の発生しない火災
- ・爆発的な火災
- ・ガス漏れ、食品火災、電気火災など

この意匠を取り付けた部屋の扉やふすまを閉めた時は、他の部屋で発生した火災を検知することはできません。

火災の煙は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警報器で感知することはできません。



絶対に分解・改造や針金などの異物を挿入しない。落下などにより衝撃を与えた機器は使用しない。止常に作動しないおそれがあります。



電池切れ・機器異常の警報器は使用しない。火災時に作動しないおそれがあります。

テストのとき、ライターなどの炎を使用しない。故障の原因となるばかりでなく、火災の原因となります。



取付ネジや専用リチウム電池の取り扱いは、乳幼児や子供の手の届かない場所で行う。誤飲またはケガのおそれがあります。

高所の操作および作業は、安定した台に乗って行う。転落してケガをするおそれがあります。

注意



殺虫剤や化粧スプレー、タバコなどの煙を直接かけない。誤作動の原因および性能に悪影響を及ぼすおそれがあります。

引きひもを取り付けている場合、引きひもを強く引かない。引きひもがはずれる。または取付状態によっては本体が落下するおそれがあります。



耳を近づけて警報音を聞かない。聴力障害などの原因となるおそれがあります。



音響孔をテープなどでふさがない。充分な警報音声が確保できないおそれがあります。

専用リチウム電池のコネクタは奥まで差し込む。コネクタの差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあります。

専用リチウム電池について

警告

- 必ず専用電池を使用する。
故障の原因や発火、漏液、発熱、破損のおそれがあります。
- 電池を火中や水中に投入したり、加熱、分解、改造、充電、はんだ付けなどをしてはいけません。
発火、漏液、発熱、破損のおそれがあります。
- 電池の交換は乳幼児の手の届かない場所で行う。
誤飲のおそれがあります。
- 本製品に使用のリチウム電池は、航空機輸送及び海上輸送の規制の対象品（国内、海外ともに）ですのでご注意ください。


で注意

- 電池からの漏液が目に入ったり皮膚に付いた際には、ただちに水で洗い、医師に相談してください。
- 電池のフィルムは、はがさないでください。フィルムは電池を保護するためのものです。

3. 商品のご確認

以下の商品内容物が揃っていることを確認してください。

①本体




②取付ベース



本体に付属のネジ2本に取付ベースを固定します。

③専用リチウム電池 (公称電圧 DC3V)



※保護フィルムをはがさないでください。
※正極面にはありません。

④取付ネジ（2本入り）



⑤取扱説明書（保証書付） (本書)



4. 各部の名称とはたらき

取付ベース
警報器を固定します。

本体(警報器)

音響孔
警報音が鳴ります。

煙感知部
煙が流入し、煙を感知します。

「警報停止/テスト」ボタン兼表示灯(赤)
警報音を停止させたり、定期点検をするときに使用します。
点検時に表示灯(赤)が点滅します。(点検時は消灯)

引きひも (TKRLX-10N プリスタパックのみに付属)

※別売 (形名: TS-S-806)


引くことで「警報停止/テスト」ボタンと同じ操作ができます。

引きひもを取り付ける場合は、9頁「引きひもの取付方法」を参照してください。

5. 機能 (各警報について)

火災警報

煙を感知すると、次のように警報音と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。

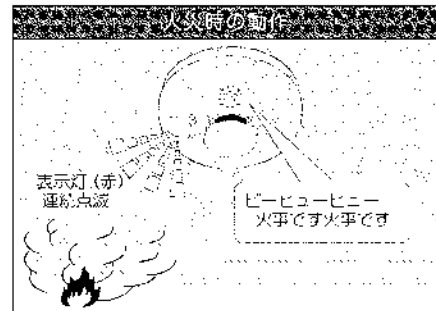

※移動地点を (T: 10N: 10NS) の場合は移動地点が CLOSE します。

火災のとき

感知した(火災)を確認し、119番へ通報するなど適切な対応をしてください。
煙がなくなると自動的に警報は停止します。

火災でないとき

火災以外でも次のような場合は警報動作をすることがあります。
警報音を停止し、換気をするなどして警報の原因を取り除いてください。

- ・くん煙式または加熱蒸散式検知剤を使用した場合
- ・スプレー式殺虫剤や化学スプレーなどがはねかかった場合
- ・タバコの煙を直接吸いかけた場合
- ・調理の煙や水蒸気などがかかった場合
- ・紙屑や紙取り紙などの煙を大量に発生させた場合
- ・その他火災でない大量の煙やダストがかかった場合

火災警報音を停止するには

- 「警報停止/テスト」ボタンを押す(引きひもがある場合は引く)と約5分間警報音が停止します。
- 警報音停止中は5分間は表示灯(赤)がゆっくり点滅し続けます。

感知部に煙が残っている場合は約5分後に再び火災警報音が鳴ります。
部品の換気などを行い、要因を取り除くことにより火災警報は自動的に止まります。

くん煙式または加熱蒸散式検知剤を使用する場合

煙式のこの商品を設置した部屋や近くで、くん煙式または加熱蒸散式の殺虫剤を使用すると作動(誤作動)する場合があります。
本体部を取りはがして感知部がからまない場所に一時的に避難してください。
使用後、換気をして必ず元の状態に戻し、テストを行ってください。テスト方法は、**[6. 定期点検のしかた(テスト)]**を参照ください。




注意

火災以外で警報が鳴っても、警報器本体や電池をはずさない。
その際の警報がなくなると、火災を感知してお知らせすることができません。

電池切れ警報

専用リチウム電池の電池電圧が低くして電池の寿命が近づくと、次のように警報音と表示灯(赤)が約1分ごとに5回点滅してお知らせします。

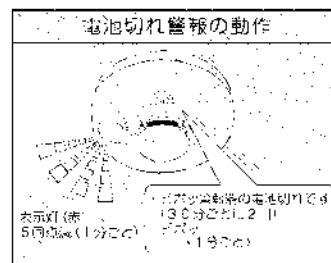

電池切れ警報が出たら


- 販売店にご相談のうえ、すみやかに新しい警報器または電池と交換してください。
- 電池を交換した場合は、正常に動作するかテストしてください。
- ※専用リチウム電池 (サービス部コード: 18173010) (東芝テクノネット/ソニー/株) 扱い。

電池切れ警報音を停止するには

- 「警報停止/テスト」ボタンを押す(引きひもがある場合は引く)と当声で電池切れをお知らせし、約24時間警報音が停止します。
- 警報音停止中は、表示灯(赤)が10秒ごとに1回点滅します。
- 警報音停止に操作することに音声で電池切れをお知らせし、最後の操作から約24時間警報音を停止します。

機器異常警報

警報器の感度が劣化し正常に火災を感じ取れない場合、次のように警報音と表示灯(赤)が約1分ごとに3回点滅してお知らせします。

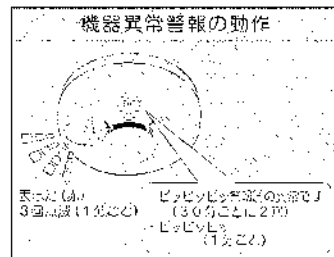

機器異常警報が出たら


- 警報器の感度が劣化しています。すみやかに新しい警報器と交換してください。
- 警報器の感度が劣化している場合、正常に火災を感じ取れません。

機器異常警報音を停止するには

- 「警報停止/テスト」ボタンを押す(引きひもがある場合は引く)と音声で機器異常をお知らせし、約2.4時間警報音が停止します。
- 警報音停止中は、表示灯(赤)が10秒ごとに3回点滅します。
- 警報音停止操作をすることで音声で機器異常をお知らせし、最後の操作から約2.4時間警報音を停止します。

交換時期メッセージ

専用リチウム電池を接続して10年を越えると、次のようなメッセージが30日ごと、表示灯(赤)が1分ごとに4回点滅してお知らせします。

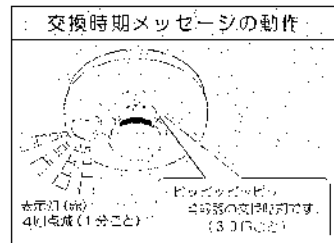

交換時期メッセージが出たら

- 警報器の電子部品の劣化や感知部の汚れにより、故障または火災の感知が遅れる場合があります。交換時期メッセージが鳴動したら、すみやかに新しい警報器と交換してください。

●警報器の電子部品が劣化して故障した場合、火災の感知ができない他、機器異常警報も鳴動しません。

交換時期メッセージを停止するには

- 「警報停止/テスト」ボタンを押す(引きひもがある場合は引く)と音声で交換時期をお知らせし、メッセージと表示灯(赤)が停止します。
- メッセージ停止後は、「警報停止/テスト」ボタンを押すことで、交換時期メッセージをお知らせします。

注意

この商品は、10年で交換。10年を越えて使用すると、汚れなどの影響により火災の感知が遅れる場合があります。交換時期メッセージが鳴動したら、すみやかに新しい警報器と交換してください。

各警報の優先順位

振動の条件に該当している場合は、優先順位の低い警報を鳴動します。

高い ↓ 低い

火災警報
機器異常警報
電池切れ警報
交換時期メッセージ

6. 定期点検のしかた(テスト)

正常に動作することを確認するため、定期点検を必ず行ってください。

外観を確認する

(推奨点検頻度: 1ヶ月に1回以上)

煙感知部にホコリなど異物が付着していないか確認してください。

- ホコリやカビの集まりなどの異物が感知部および周辺に付着している場合は、掃除機で取り除いてください。そのまわりの状態で使用すると火災の感知が遅くなったり、感知できない場合があります。誤作動の原因にもなります。

機能を確認する

(推奨点検頻度: 1ヶ月に1回、または、30日以上留守にされたとき)

以下の表でテストしてください。テスト結果が正常以外の場合は、**対処方法**にしたがって対応してください。

- 「警報停止/テスト」ボタンを短押しする。(3秒未満)(引きひもがある場合は、引きひもでも操作できます。)
- 操作音が「ビビ」となり、テスト結果を鳴動します。



結果	警報音(音声)	表示灯(赤)
正常	正常です	点灯 (「正常です」鳴動時)
電池切れ	ピーッ音(警報音)の電池切れです	1回点滅 (ピーッ音に同期)
機器異常	ピーッ音(警報音)の異常です	3回点滅 (ピーッ音に同期)
交換時期	ピーッ音(警報音)の交換時期です	4回点滅 (ピーッ音に同期)

交換方法

- 電池切れの場合
電池の残量が残り少なくなりました。取付店にご相談のうえ、すみやかに新しい警報器または単電池と交換してください。
※専用リチウム電池は市販品ではありません。
※設置後10年を経過している場合や著しく汚れている場合は、警報器を交換してください。
- 感度異常の場合
警報器の感度が劣化しています。すみやかに新しい警報器と交換してください。
※感度異常が発生すると、正常に火災を感じ取れません。
- 交換時期の場合
電子部品の劣化が考えられます。すみやかに新しい警報器と交換してください。
※電子部品が劣化して故障した場合、火災を感じ取れません。

注意

点検における結果告知の優先順位

振動の条件に該当している場合は、優先順位の低い警報を鳴動します。

高い ↓ 低い

火災警報
機器異常警報
電池切れ警報
交換時期メッセージ

補足: 火災警報音の確認および外部接続機器との接続の確認(移転換点付のみ)

火災警報音を確認したいときは、次の操作をしてください。

- 「警報停止/テスト」ボタンを押すと、操作音が「ビビ」となり、そのまま約3秒以上長押しを続けると火災警報音を鳴動します。
(引きひもがある場合は、引きひもでも操作できます。)



結果	警報音(音声)	表示灯(赤)
正常	ビー、ビュー、ビュー、火事です、火事です	連続点滅

※火災警報音は「警報停止/テスト」ボタンを押しながら押している状態で鳴動します。(最大30秒間) 外部接続機器との接続を確認したいときは、次の操作をしてください。

- 上記のままで約3秒以上長押しを続けてください。火災警報機がCLOSEして、外部接続機器との接続を確認できます。(TKRL-10NS: 移転換点付のみ) 火災警報音を鳴動している間、移転換点がCLOSEします。
※電池切れ・感度異常時は外部接続機器との接続を確認することができません。

7. お手入れ方法

1ヶ月に1回程度、この商品の掃除を行ってください。掃除をする際は、本体を取りはずしてから行ってください。

(1) 本体を取りはずす

警報器本体を設置面に軽く押しつけながら、左に回してください。
(取付ベースは設置面に残ってください。)

- 壁に掛けて使用している場合は、取付ベースとはずしてください。
- 外部接続機器を接続して使用している場合は、9項目「外部接続機器を取りはずすとき」を参照し、本線と専用端子から正しく取りはずしてください。



- 感知部を持つてはささない。
誤って火災を感じ取るおそれがあります。

(2) お手入れをする

- 警報音が鳴ることがあります。
「警報停止/テスト」ボタンを押すと、ボタンが押されると警報音やテスト音が鳴動します。なるべく「警報停止/テスト」ボタンに触れないよう注意して作業してください。

ホコリを取り取るとき

本体および感知部にホコリがたまり付いたら、掃除機で吸い取ってください。その際、感知部に掃除機の先が当たらないよう注意してください。また、掃除機が吸引しているときは、掃除機の吸込口を感知部に近づけないでください。



- ホコリを吹き飛ばさない。
人、物、衣類を飛ばしたり、強い風を発生させたりするおそれがあります。誤作動の原因、正業に火災を感じ取るおそれがあります。

汚れを拭き取るとき

本体が汚れたら、布を水または中性洗剤に浸し、十分に絞ってから拭き取ってください。その際、感知部に触れないよう注意してください。



分解禁止	分解禁止 内部の部品は精密に調整されていますので分解しないでください。正常に火災を感じ取るおそれがあります。
水洗い禁止	水洗い禁止 内部に水が入らないよう気を付けてください。正常に火災を感じ取るおそれがあります。
禁止	焚火の使用禁止 ハンジヤ、シンナーやアルコールなどの化学薬品を吹きかけないでください。樹脂が変形したり劣化したりするおそれがあります。

(3) もとに戻す (お手入れ後)

お手入れ後は、本体をもとに戻してテスト(機能確認)してください。
 = [6. 定期点検のしかた (テスト)] 参照

- 本体表面が乾いてから取り付けてください。
 - 電池のコネクタが奥まで差し込まれていることを確認してください。
 - 感煙部にホコリやクモの膜などが付かないことを確認してください。
 - 引きひもがある場合は、ひもを本体切欠きに確実に通してください。
- ※外部接続機器を接続して使用している場合は、9頁「外部接続機器との接続方法」を参照し、電線を端子に正しく接続してください。


8. 取付場所

取付場所については、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

取付場所

次のような場所への取り付けをおすすめします。


- 寝室(居室など)、階段、廊下、台所

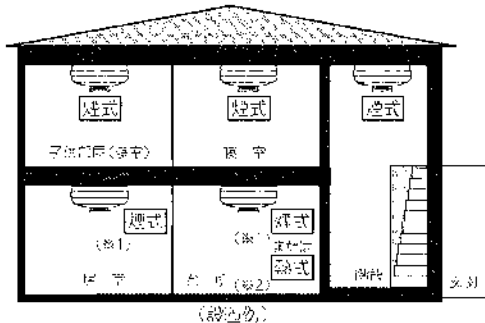


- (※1) 台所や居室等は、市町村条例により設置が義務づけられる場合があります。
 (※2) 熱式は火災の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所のみに設置してください。

取付位置

以下の取付位置を守り、「警報停止/テスト」ボタン(引きひもがある場合は引きひも)が操作しやすい位置に取り付けてください。

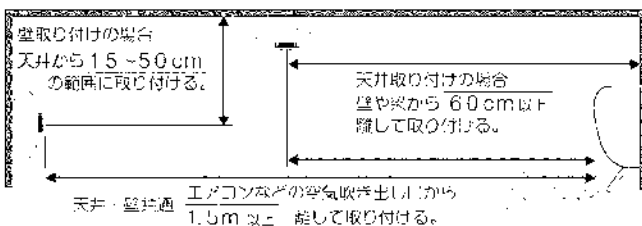

- 上記を守ったうえで、照明器具から50cm程度離してください。



次のような場所には取り付けないでください。

- 石油ストーブの近くなど、ススや水蒸気が発生する場所
- 浴室など、水がかかる場所や、乾燥剤や湿度が高い場所
- 乾燥しやうい場所
- 空気の入れかえしい場所
換気扇や扇風機、エアコンの近く、吹き抜けの狭い場所
- カレージ、お風呂などの、火や湯気、蒸気などがかかる場所
- ホコリや埃の多い場所
- 窓外
- カーテンの上部などのホコリが立ちやすい場所
- 吊り下げ式の照明やタンスの上
- エアコンの近くなど、台所や居室で油煙が昇ってくる場所

0~40℃の温度範囲内で結露しない場所に取り付ける。



必ず守る

必ず正しい取付場所に取り付ける。

次のような場所に取り付けると、誤作動の原因および正常に火災を検知できないおそれがあります。

9. 取り付ける前に

(1) 取付ベースをはずす

本体を押さえ、
取付ベースを左に回して
取りはずしてください。




必ず守る

感煙部を汚ってはいけません。

放置して火災を検知できなくなるおそれがあります。

(2) 専用リチウム電池を取り付け、設置年月を記入

- ①電池コネクタと本体側の電池用コネクタを接続します。
 このときは図のように、電池コネクタの突起と本体側の電池用コネクタの溝をあわせて、奥までしっかりと差し込んでください。

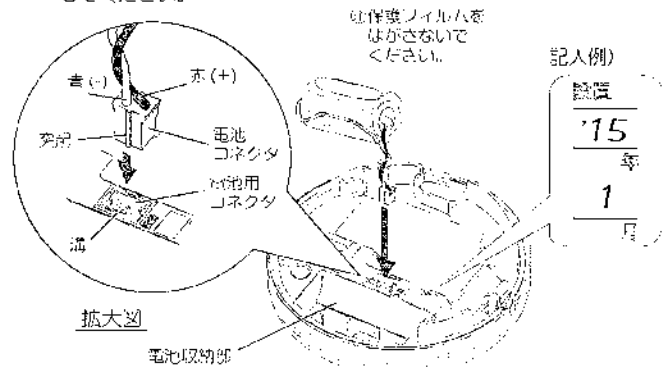


- ②本体の裏面にある電池収納部に電池を納めてください。
 このとき、電線を電池と収納部の間に挟まないでください。
 本体が取付ベースに取り付けられなくなります。

- ③本体裏面に、油性ペンで設置年月を記入してください。

引きひもの取付方法

別売引きひも 形名: TFS-806

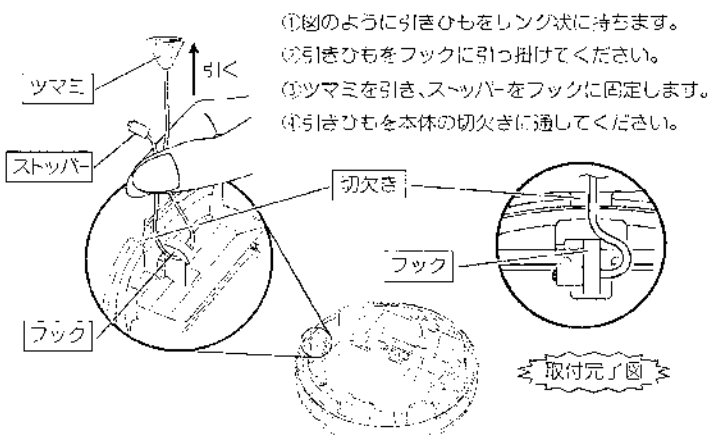

注意	引きひもを取り付けるとき、フックが引かれて警報音やテスト音声が響くことがあるので注意する。(配線検査の場合)
禁止	引きひもを強く引かない。 壊れやすくなる。または取付状態によっては本体が壊れるおそれがあります。
必ず守る	引きひもは本体の切欠きに確実に通す。 ボタンの操作ができなくなるおそれがあります。

外部接続機器との接続方法 (TKRL-10NS: 移報接点付のみ)


外部接続機器への移報が必要な場合は、電線を移報端子に確実に接続してください。




接続容量 (30V, 200mA) を超える機器は接続しない。
警報器が故障するおそれがあります。

適合電線 太さ	中線 より線	$\phi 0.65 \sim 0.9\text{mm}$ $0.3 \sim 0.75\text{mm}$
------------	-----------	---

① 本体表面にあるストリップゲージに合わせて、
電線被覆を 8mm むきます。




② 電線を差込端子に止しく接続してください。



③ 細い中線 ($\phi 0.65$) やより線を使用する
場合は、リリースボタンを押しながら
差し込みください。

太線がつかない場合はより線を使用
しないでください。接触不良などで
止しく動作しないおそれがあります。


④ 電線が通る場合、下図のように電線を引き回してください。
また、取付ベースのノックアウトをニッパーなどで切り抜いてください。
(電線が通る側のノックアウトを切り抜いてください。)

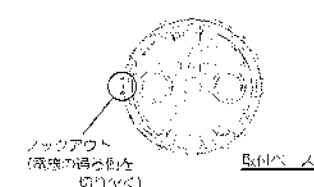

⑤ 本体と取付ベースの間に電線を
挟まないよう注意してください。

外部接続機器を取りはずすとき

取りはずす場合は、端子の
リリースボタンを押しながら
電線を引き抜いてください。



10. 取り付けかた

下記の要領で天井または壁面に取り付けます。




取り付けるとき、ネジなどの繊維状のホコリが発生する手袋は使用
しない。
煙感知部に繊維状のホコリが入り、誤作動の原因になります。



取り付け時に発生するホコリなどが、煙感知部に入らないように注意
する。
煙感知部にホコリが入ると、誤作動の原因および正常に火災警報器でかいおそれ
があります。ホコリが入った場合は清掃を繰り返してください。

天井に取り付けるとき

① 天井面の十分強度のある補
強材などが通っている場所
に、取付ネジで取付ベース
を固定してください。



「警報停止/テスト」ボタン兼
表示灯が見やすい位置になるよう
にベースの向きを合わせてくだ
さい。


② 本体の底面を取付ベース
に当て、止まるまで右に回
してください。



付属の取付ネジ以外で取り付けない。
本体が落下して破損したり、ケガをするおそれがあります。

壁に取り付けるとき


ネジ止めて取り付けるとき

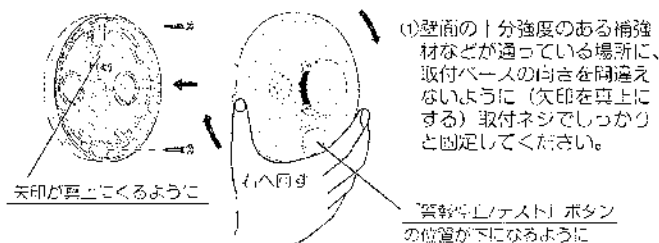

② 「警報停止/テスト」ボタンが下になるように取付ベースと合わせ、
上よるまで右に回してください。

釘けて取り付けるとき

① 本体に取付ベースを取り
付けてください。
② 取付ネジを壁の途中まで
垂直にねじ込んでください。
(ネジ頭と壁の間に 2 ~
5mm の間になるまで
ねじ込んでください。)



③ ネジ頭に、取付ベースに
ある取付孔を引っ掛けて
ください。

警報器を取り付けた後は、必ずテストをして正常に
動作することを確認してください。テスト方法は

6. 定期点検のしかた (テスト) を参照ください。



引きひもを取り付ける場合は、本体と取付ベースの間に
引きひもを挟まないよう注意する。
ボタンの動作が正常なくなるおそれがあります。

11. 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらときは、下表の対処をしてください。

下表のとおりに対処をしても異常がある場合は、お買い上げの販売店または
「東芝ライテック照所ご相談センター」にお問い合わせください。

症状	原因	対処
火災ではないのに火災警報動作をする。	煙感知部の煙や湯気、ホコリ、殺虫剤などがこの商品にかかっているか？ 煙感知部に煙やホコリなどの要因が滞留しているか？	警報音を停止し、室内を換気してください。 警報音を停止し、煙感知部の煙をうちわなどであぶりかき、ホコリを掃除機で吸って取り除いてください。
火災警報動作をしない。	専用リチウム電池のコネクタがはきれていたり、奥まで差し込まれていない状態ではないか？ 専用リチウム電池の寿命ではないか？ (電池切れ警報) が鳴っていないか？ 火災警報器の停止操作をしたか？ 表示灯 (赤) がはっきり点滅していないか？ 煙感知部にホコリなどが付着し、うっまりしていないか？	コネクタをしっかりと奥まで差し込んでください。 新しい警報器または電池と交換してください。 火災警報器の停止操作後5分間は、煙を感知しても警報音は鳴動しません。 ボタンまたは引きひもを操作すると「ゴビ」と鳴ります。 ホコリなどの付着物を掃除機で取り除いてください。

症状	原因	対処
約1分間隔で「ピポッ」と鳴り、表示灯(赤)が5回点滅する。	「電池切れ警報」 電池容量が低下して電池の寿命が近づいています。	新しい警報器または電池と交換してください。
約10秒間隔で表示灯(赤)が1回点滅する。	「電池切れ警報」の警報音を停止中です。	
約1分間隔で「ピッピッ」と鳴り、表示灯(赤)が3回点滅する。	「機器異常警報」 警報器の感度が劣化し、火災を正常に検知できません。	新しい警報器と交換してください。
約10秒間隔で表示灯(赤)が3回点滅する。	「機器異常警報」の警報音を停止中です。	
約1分間隔で表示灯(赤)が4回点滅する。	「交換時期メッセージ」 電池コネクタを接続して、10年を越えています。	コネクタをしっかりと奥まで差してください。
テストすると「ピポッ」としか鳴らない。	火災警報音を停止中です。 表示灯(赤)がゆっくり点滅していますか？	
テストしても何も音が鳴らない。	専用リチウム電池のコネクタがはきれていたり、奥まで差し込まれていない状態ではありませんか？ 専用リチウム電池の寿命ではありませんか？ 「電池切れ警報」が鳴っていないですか？	新しい警報器または電池と交換してください。

12. アフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は、www.toshiba-ecotec.com お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料) 受付時間：365日 9:00~20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料)
FAX 0570-000-661 (通話料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報等は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの依頼提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

13. 廃棄について

- この商品や電池を廃棄する場合は、分解したり加圧変形させず、市町村により定められたルールに従って廃棄してください。
(付属の電池は水銀を含みません。)
- 電池を廃棄する場合は、電池の保護フィルムをはがさず、コネクタ部分に絶縁性のあるテープなどを巻いてください。また、金属片など導通性のあるものと、結ばないでください。絶縁状態にせずに廃棄すると電池がショートし、発火、破裂の原因となります。

14. 仕様

型名	TKRL-10N、TKRL-10N(B)、TKRL-10NS
種別	光電式住宅用防災警報器
型式	電池方式、2種 (DC3V、300mA)、自動試験機能付
国家検定型式番号	住警第 26 ~ 12 号
電源	専用リチウム電池 ^{※2} [公称電圧：DC3V] ・ CR17335E-V-CV3 (右記いずれか) ・ CR17335 WK210
電池寿命	約 10 年 ^{※3} (機器交換の日安 ^{※4})
警報音量	1m にて 70dB 以上 (検定規格)
移接点	—— 無電圧 1a 接点 接点容量：30V、200mA
外形寸法 (取付ベース含む)	φ 82mm × 39mm
質量 (電池含む)	約 35g
主材	難燃性 ABS 樹脂
色	ナチュラルホワイト (B)：ライトブラウン
使用温度範囲	0 ~ 40℃ (結露しないこと)
取付場所	天井面・壁面 兼用

●引きひもは別売りです (形名：TFS-806)。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

※1 商品名の末尾に「(B)」が付くものはカラーがライトブラウン、付かないものはナチュラルホワイトです。

※2 専用リチウム電池 (サービス品品コード：18173010)
(東芝テクノネットリテック(株)扱い)

※3 電池寿命は、使用湿度やホコリなどの外部環境や使用条件によって異なることがあります。

※4 電池コネクタを接続して10年を越えたと交換時期メッセージを発動します。

オプション

15. 保証について

保証について

- 保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。その際は機器の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 離島および福島に地着する遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- 修理のため取り外した部品は、社庫の中身が出ない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

TN51751-0